

10

9

8

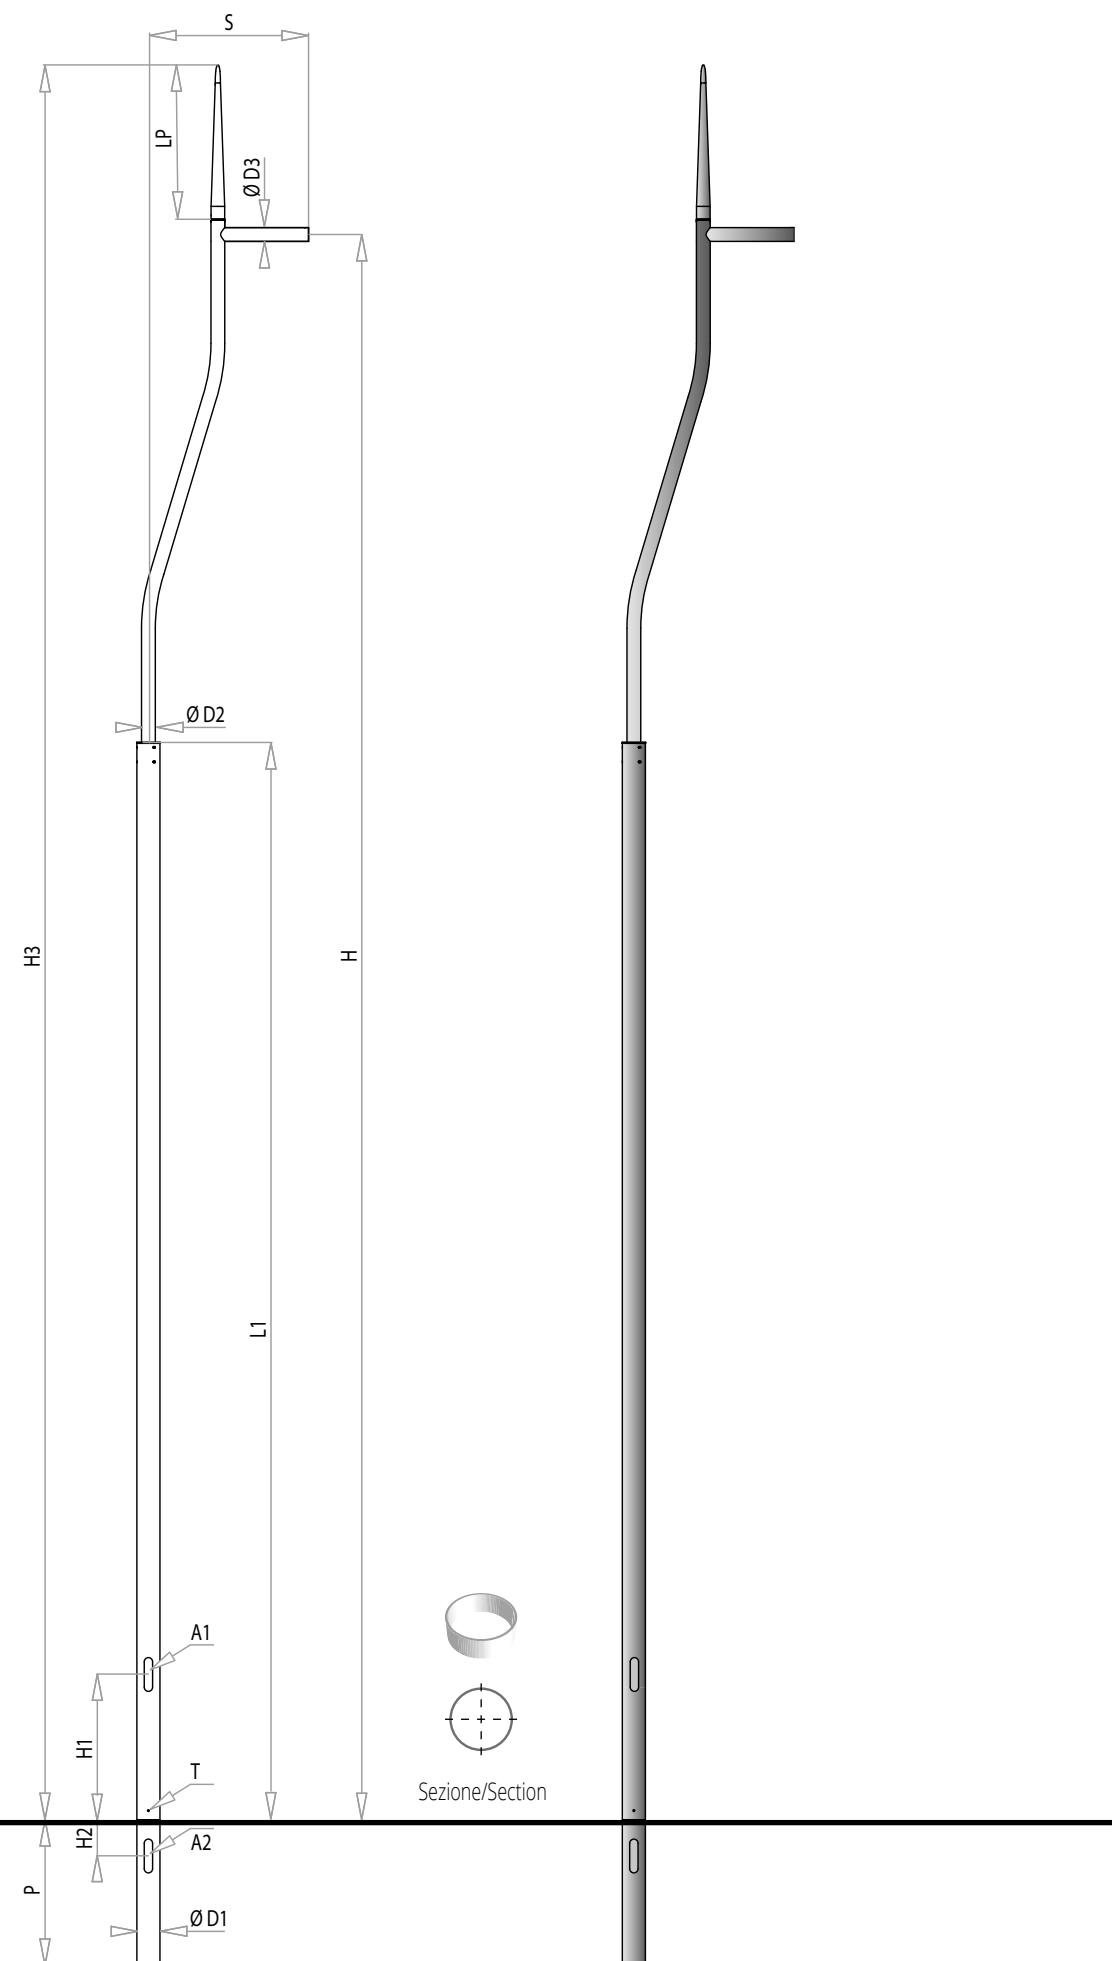
7

6

5

4

3



H altezze punto luce
available luminaire heights

Valori espressi in metri | Measures in metres

PH

Design series | Designed by

Marzia Bandini - Massimo Sacconi

Palo in acciaio composto da 2 elementi contraddistinti: 1. Prima parte: sezione tubolare circolare realizzata in un unico tratto. 2. Seconda parte (superiore): sezione tubolare circolare a profilo curvato. La lavorazione di testa per il montaggio della parte superiore è realizzata con sistema a flangia interna con fissaggio tramite 6 viti laterali in acciaio inox. La parte superiore è realizzata in tubolare di acciaio sagomato a doppia curvatura differenziata contrapposta parte finale con puntale in acciaio conificato. Codolo di attacco standard idoneo per apparecchi predisposti di attacco $\text{Ø} 76 \text{ mm}$. Codolo adattatore disponibile per apparecchi con attacco $\text{Ø} 60 \text{ mm}$ (opzionale). Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per l'applicazione di portella incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la norma ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliesteri. Cod. 01,02,03,04, RAL su richiesta.

Steel pole consisting of 2 separate elements. First element: circular tubular cross section consisting of one single section. Second element (upper): circular tubular cross section with bent profile. The top end for the assembly of the upper element has an internal flange system with fastening using 6 stainless steel side screws. The upper element is made of tubular shaped steel, with double differentiated opposite bend. Standard connection spigot for units with $\text{Ø} 76 \text{ mm}$ connection. An adapter spigot is also available on request for units with $\text{Ø} 60 \text{ mm}$ connections. Cable inlet slot and terminal box slot with finished edges, also suitable for the application of a flush mounted cover door. Hot galvanized in accordance with ISO 1461, and subsequent brushing to ensure perfect surface finish. Polyester powder coating. Code 01,02,03,04, RAL on request.




ACCESSORI ACCESSORIES

PH


Design series | Designed by

Marzia Bandini - Massimo Sacconi

**BASE BA/2**


	PH 6 - PH 7 - PH 8
H	160
Ø	360

Per il palo PH 9 non è disponibile la base BA/2
The BA/2 base is not available for the PH 9 pole

**PORTELLA CON MORSETTIERA
TERMINAL BLOCK WITH HATCH**


	Standard Standard	Filo palo Flush mounted
PH 6	T-39 G	RESET 16
PH 7	T-39 G	RESET 16
PH 8	T-39 G	RESET 17
PH 9	T-39 G	RESET 17

Disponibili a 1 o 2 fusibili - Available with 1 or 2 fuses


**ASOLA MAXI - MAXI TERMINAL BLOCK HOLE**

HxL	
	300x85
	400x90


Previa verifica strutturale - Structural verification required
Altre su richiesta - Others upon request

**PIASTRA - PLATE**

	i	LxL	Ø Foro Hole Ø	Spessore Thickness
PH 6	180	250x250	22	15
PH 7	180	250x250	22	15
PH 8	260	350x350	30	20
PH 9	260	350x350	30	20

**KIT TIRAFONDI - ANCHOR BOLTS**

	PH 6 - PH 7	PH 8 - PH 9
L	500	700
Ø	M 18	M 27

**ADATTATORE APPARECCHIO PER ATTACCO
LUMINAIRE ADAPTER FOR BRACKET**

Ø	60
----------	----

Valori espressi in millimetri | Measures in millimeters

		PH 6	PH 7	PH 8	PH 9	
DIMENSIONI DIMENSIONS	D1	1° Tratto (Ø x spessore) 1 st Section (Ø x spessore)	127x3 mm	127x3 mm	127x3 mm	139x3 mm
	L1	Lunghezza 1° Tratto 1 st Section length	3700 mm	4700 mm	5200 mm	6200 mm
	D2	Ø Braccio Ø Bracket	76x3 mm	76x3 mm	76x3 mm	76x3 mm
	S	Sporgenza Braccio Bracket projection	880 mm	880 mm	880 mm	880 mm
	D3	Codolo (Ø x spessore) Spigot (Ø x spessore)	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
	LP	Lunghezza Puntale End part length	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
	MATERIALI MATERIALS	D1	1° Tratto - 1 st Section	S235 JR	S235 JR	S235 JR
D2		2° Tratto - 2 nd Section	S235 JR	S235 JR	S235 JR	S235 JR
LAVORAZIONI FINISHING	A1	Asola morsettiera Terminal block hole	186x45 mm	186x45 mm	186x45 mm	186x45 mm
	A2	Asola ingresso cavi Cable slot	186x45 mm	186x45 mm	186x45 mm	186x45 mm
	T	Messa a terra Grounding	Inserito filettato M10, zincato - M10 threaded, galvanized insert			
ALTEZZA HEIGHT	H	Altezza punto luce Luminaire height	6000 mm	7000 mm	8000 mm	9000 mm
	H1	Altezza portella Hatch height	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
	H2	Asola passaggio cavi Cable slot height	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
	H3	Altezza fuori terra Above ground height	6870 mm	7870 mm	8870 mm	9870 mm
INTERRAMENTO IN-GROUNDING	P		800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
PESO WEIGHT			60 kg	75 kg	90 kg	100 kg

La scelta del palo è soggetta a verifica strutturale effettuata in base alla zona di installazione. AEC procede al dimensionamento e alla verifica della resistenza del sostegno secondo la normativa EN-40.

The pole must be chosen after a structural pole test depending on the area of installation. AEC verifies the dimensioning and the resistance of the column according to the EN-40 standard.